


LADT0 Blok styków zwłoczných

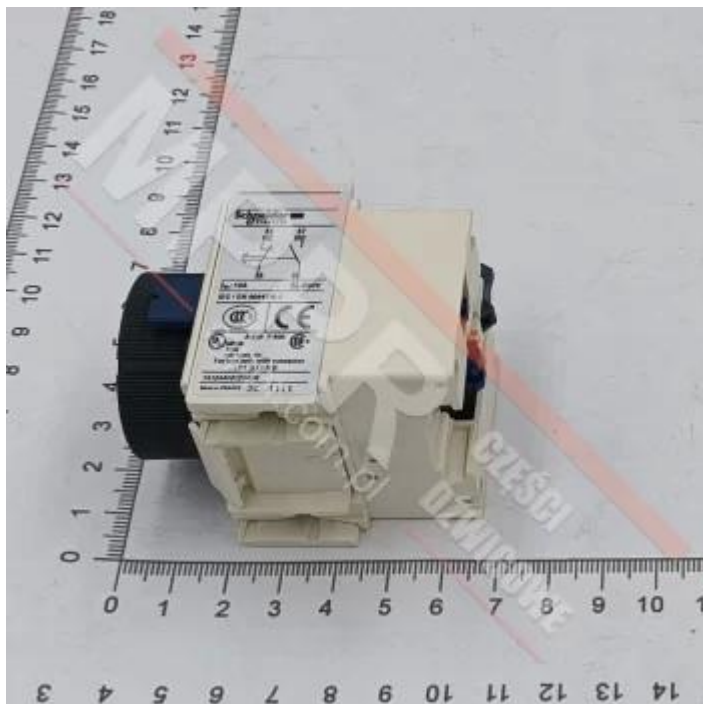

Blok pomocniczych styków zwłoczných, TeSys D;
styki 1R + 1Z z zaciskami śrubowymi


Minimalny prąd przełączania: 5 mA

Minimalne napięcie przełączania: 17 V

Zakres opóźnień: 0.1 - 3 s

Montaż: czołowy

Galeria zdjęć

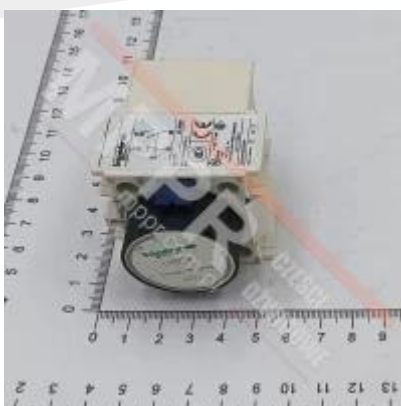

MPPR Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 11/13, 01-217
Warszawa
NIP: PL5272974730
Tel: +48 22 631 22 83
mppr@op.pl

Biuro

Tel: +48 600 826 485
biuro@mppr.com.pl

Sprzedaż i marketing

Marcin Nasiadek
Tel: +48 668 592 976
admin@mppr.com.pl

Finanse i faktury

Krzysztof Ząbek
Tel: +48 22 631 22 83
zabek@mppr.com.pl